



**MPF** | MINISTERIO  
PÚBLICO FISCAL

# Documento digital firmado electrónicamente Circular OAF 8/2021



ALEJO FOLGUEIRA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
afolgueira@fiscalias.gob.ar  
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.  
06/10/2021 15:10:10



**Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**  
**Fiscalía General Adjunta de Gestión**  
**Secretaría de Coordinación Administrativa**  
*Oficina de Administración Financiera*

- **Licitación Pública N° 16/2021**
- **ACTUACIÓN INTERNA FG N° 30-00071694**
- **CIRCULAR ACLARATORIA N° 8/2021**
- **OBJETO:** “Contratación del servicio de provisión y reemplazo de módulos de baterías y del servicio de mantenimiento para la UPS marca y modelo APC Symmetra PX por un periodo de dieciocho (18) meses, del Centro de Cómputos ubicado en Bartolomé Mitre 1735 de esta Ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de octubre de 2021

Por la presente, la Oficina de Administración Financiera del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública N° 16/2021, a efectos de:

**A)** Aclarar el punto 2.17 del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para la misma.

La adjudicataria deberá proveer la mano de obra necesaria para la instalación y el recambio de dicha parte.

**En tal sentido se indica:**

Mano de obra y repuestos, excluyendo las baterías que estarán cubiertas en el Renglón 1.

**B)** Aclarar en virtud de consultas recibidas por parte de un proveedor interesado en el presente trámite, que:

**Consulta N°1:**

*“Para subir al piso 7 contamos con ascensor para poder subir los repuestos?”*

**Respuesta N° 1**

Si.

**Consulta N°2:**

*“Días y horario en donde se podrá ejecutar la tarea de reemplazo de batería?”*

**Respuesta N° 2**

Días hábiles de 9 a 17 hs. (previa coordinación).

**Consulta N°3:**

*“Saber si los cartuchos de baterías actuales están deformados? o si se sabe que los cajones están atorados?”*

**Respuesta N° 2**


Están en óptimas condiciones. Último reemplazo de baterías ejecutado en agosto 2017.

### Consulta N°3:

“Nos gustaría contar con Fotos donde se pueda verificar la integridad del equipo. También con fotos del Display y log de alarmas del equipo?”


### Respuesta N° 2

Se adjuntan capturas de pantalla del estado de la UPS y de las Baterías. No hay alarmas presentes. El equipamiento se encuentra en óptimas condiciones.

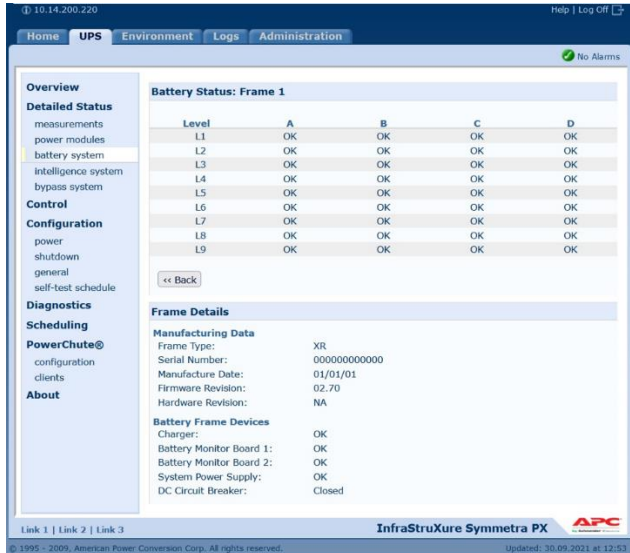


The screenshot shows the 'Battery Status: Frame 1' page in the APC Symmetra PX web interface. The interface includes a navigation menu on the left with sections like Overview, Detailed Status, Control, Configuration, Diagnostics, Scheduling, and About. The main content area displays a table of battery levels (L1-L9) across four columns (A, B, C, D), all showing 'OK' status. Below the table is a 'Frame Details' section with manufacturing data (Frame Type: XR, Serial Number: 00000000000, etc.) and battery frame device status (Charger: OK, Battery Monitor Board 1: OK, etc.).

Level	A	B	C	D
L1	OK	OK	OK	OK
L2	OK	OK	OK	OK
L3	OK	OK	OK	OK
L4	OK	OK	OK	OK
L5	OK	OK	OK	OK
L6	OK	OK	OK	OK
L7	OK	OK	OK	OK
L8	OK	OK	OK	OK
L9	OK	OK	OK	OK

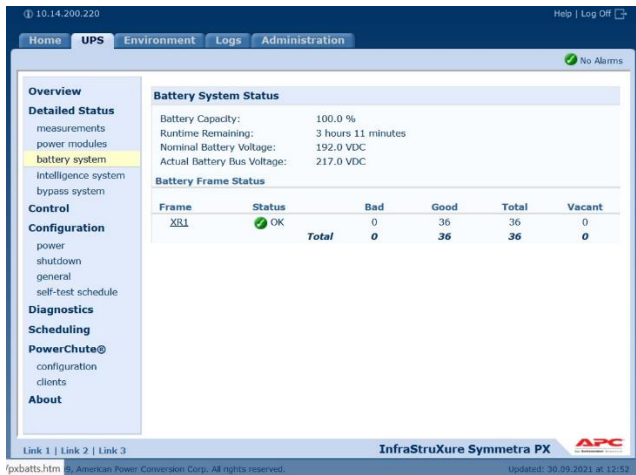

The screenshot shows the 'Battery System Status' page. It displays key battery metrics: Battery Capacity (100.0%), Runtime Remaining (3 hours 11 minutes), Nominal Battery Voltage (192.0 VDC), and Actual Battery Bus Voltage (217.0 VDC). Below this is a 'Battery Frame Status' table showing the status of 36 frames.

Frame	Status	Bad	Good	Total	Vacant
36	OK	0	36	36	0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>

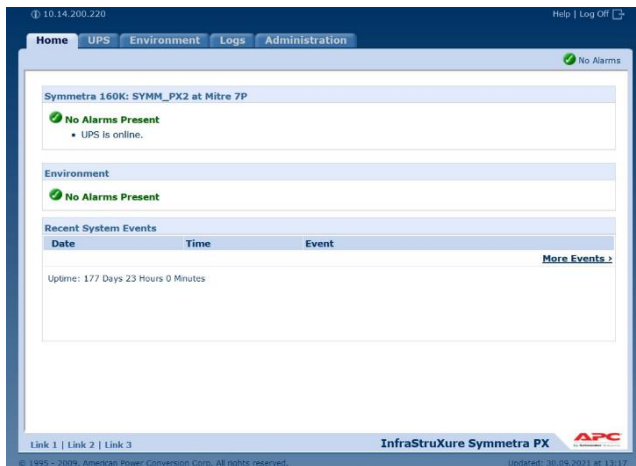


The screenshot shows the 'Home' page of the APC Symmetra PX web interface. It features a status overview with 'No Alarms Present' for both the UPS and Environment. Below this is a 'Recent System Events' table with columns for Date, Time, and Event. The system uptime is shown as 177 Days 23 Hours 0 Minutes.

Date	Time	Event
------	------	-------



**Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**  
**Fiscalía General Adjunta de Gestión**  
**Secretaría de Coordinación Administrativa**  
*Oficina de Administración Financiera*

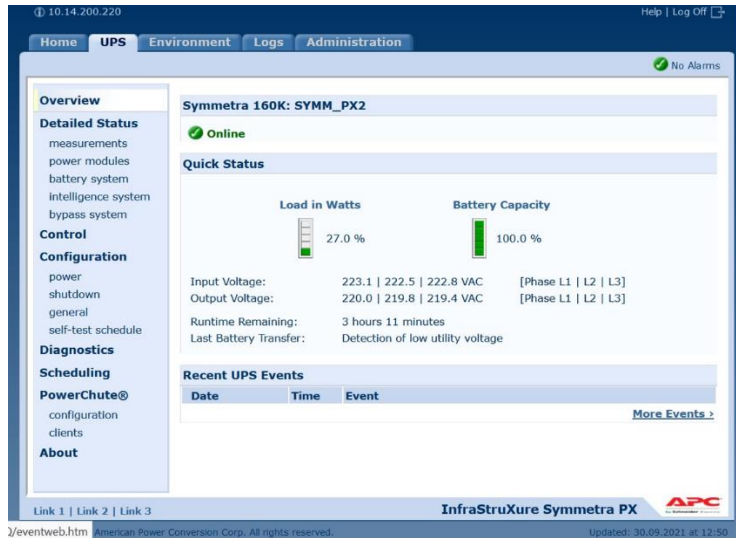

Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de selección supra referenciado.  
Sin otro particular, saludo a Uds. Atentamente

**Cdor. Alejo Folgueira – Oficina de Administración Financiera del  
Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A.**